




جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

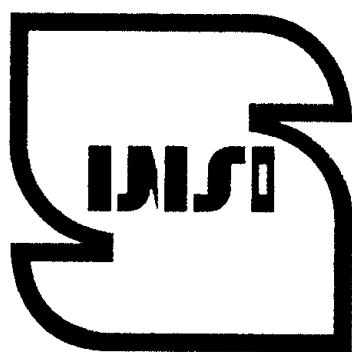


سازمان ملی استاندارد ایران

روش اجرایی

بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و

گاز طبیعی فشرده (CNG)

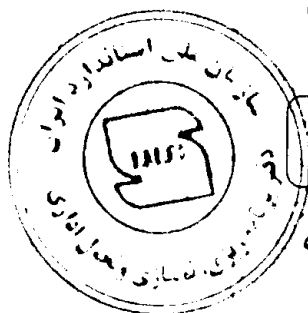

شماره مدرک: ۱۳۳/۲۲۶/ر

تاریخ تصویب اولیه: ۹۲/۰۳/۰۴

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

شماره تجدیدنظر: ۱

این روش اجرایی از نوع مدارک برون سازمانی محسوب شده و تحت کنترل می‌باشد و کلیه کاربران خارج از سازمان ملی استاندارد ایران لازم است قبل از مراجعه به این مدرک نسبت به روز آمد بودن آن از طریق سازمان اطمینان حاصل نمایند.

تحت کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

وضعیت تجدیدنظر صفحات روش اجرایی

| شرح خلاصه تغییرات | تاریخ تجدیدنظر | شماره تجدیدنظر | شماره صفحه |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| عنوان روش اجرایی از «نظارت بر فرآیند بازرسی ادواری مخازن و شیرمخازن جایگاه‌های CNG» به «روش اجرایی بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (CNG)» تغییر یافت. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۱ |
| شماره روش اجرایی از ۴۴/۲۲۶/ر به ۱۳۳/۲۲۶/ر تغییر یافت. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۱ |
| در بخش هدف، «عرضه فرآورده‌های نفتی» اضافه شده است. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۲ |
| در بخش دامنه کاربرد، «عرضه فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های تک منظوره و چندمنظوره» اضافه شده است. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۲ |
| در بخش مسئولیت اجرا، شرکت بازرسی تأیید صلاحیت شده، مالک/ بهره‌بردار/ایمانکار جایگاه اضافه شده است. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۲ |
| در بخش قوانین و مقررات، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و آیین نامه نحوه تامین ایمنی و دستورالعمل‌های مصوب شورایی استاندارد اضافه شده است. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۲ |
| در بخش تعاریف، با توجه به مفاد آیین نامه ایمنی اصطلاحات جدیدی اضافه شده است. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۴-۳ |
| در بخش ۶- شرح اقدامات، ترکیبات اعضای کمیته مرکزی و استانی به روز شده، وظایف مرتبط اعضای ذیربط در کمیته مطابق با قوانین به روزرسانی شده، فرآیند انجام بازرسی و شرح اقدامات براساس آیین نامه نحوه تامین ایمنی برای جایگاه‌های عرضه سوخت تنظیم شده است. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | ۱۱-۴ |
| تعداد صفحات روش اجرایی از «۱۰» به «۱۳» صفحه تغییر یافت. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | - |
| تعداد پیوست روش اجرایی از «۷» به «۳» پیوست تغییر یافت. | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱ | پیوست |



وقت کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

۱- هدف

هدف از تدوین این روش اجرایی، تعیین روند بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG) براساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۵۴ در سطح کشور می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد

این روش اجرایی در مورد تمامی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG) تک‌منظوره و چندمنظوره که پروانه/ مجوز بهره‌برداری را از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران دریافت نموده‌اند، کاربرد دارد.

۳- مسئولیت اجرا و نظارت


مسئولیت اجرای این روش برعهده ادارات کل استاندارد استان با همکاری شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده می‌باشد و مسئولیت حسن نظارت بر اجرای روش بر عهده دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست می‌باشد.

۴- قوانین و مقررات ذی‌ربط

- ۴-۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۸؛
 ۲-۴ آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۳۵/ت/۵۳۴۰۷-هـ مورخ ۹۶/۰۵/۱۱ هیئت وزیران؛
 ۳-۴ دستورالعمل‌های مواد ۲۱، ۴۲ و ۴۹ مصوب یکصد و چهاردهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مصوب خرداد ۱۴۰۰؛
 ۴-۴ دستورالعمل تخصصی رویه‌های تأیید انطباق محصول (در انطباق با ماده ۲۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد) مصوب یکصد و چهاردهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مصوب خرداد ۱۴۰۰؛
 ۴-۵ آیین‌نامه تعیین و طبقه‌بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال ۱۳۹۶ شورای عالی استاندارد؛

۵- تعاریف



- ۵-۱ سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.
 ۵-۲ معاونت نظارت: معاونت ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد می‌باشد.
 ۵-۳ پژوهشگاه استاندارد: پژوهشگاه استاندارد می‌باشد.

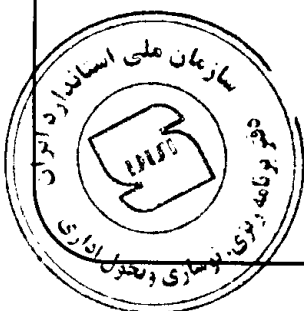

تعمیر کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

- ۴-۵ دفتر نظارت: دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست می‌باشد.
- ۵-۵ اداره کل: اداره کل استاندارد استان می‌باشد.
- ۶-۵ شرکت پخش: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد.
- ۷-۵ شرکت پخش منطقه: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان/نواحی است.
- ۸-۵ شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران و واحدهای تابعه در استان‌ها می‌باشد.
- ۹-۵ وزارت کار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه در استان‌ها می‌باشد.
- ۱۰-۵ انجمن صنفی: انجمن صنفی فعال در حوزه جایگاه‌های سوخت مایع و CNG می‌باشد.
- ۱۱-۵ کمیته مرکزی: کمیته نظارت مرکزی مستقر در سازمان می‌باشد.
- ۱۲-۵ کمیته استان: کمیته نظارت استان مستقر در اداره کل است.
- ۱۳-۵ شرکت بازرسی: شخصیتی حقوقی که دارای گواهینامه تأیید صلاحیت در دامنه استانداردهای مرتبط از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران می‌باشد.
- ۱۴-۵ جایگاه: محل مجاز عرضه سوخت به وسائط نقلیه موتوری می‌باشد.
- ۱-۱۴-۵ جایگاه تک‌منظوره: جایگاه‌هایی که فقط فرآورده نفتی مایع (بنزین و نفت‌گاز) یا گاز طبیعی فشرده عرضه می‌کنند.
- ۲-۱۴-۵ جایگاه‌های چندمنظوره: جایگاه‌هایی که علاوه بر گاز طبیعی فشرده، فرآورده‌های سوخت مایع (بنزین و نفت‌گاز) را نیز عرضه می‌کنند.
- ۱۵-۵ تاسیسات جایگاه: دستگاه‌ها و تجهیزات مختلفی که در جایگاه به کار گرفته می‌شود مانند دستگاه‌های تحویل و اندازه‌گیری سوخت به خودروها، مخازن ذخیره‌سازی روزمینی و زیرزمینی سوخت، تجهیزات فشرده‌سازی، سازه‌ها، ساختمان‌های اداری و خدماتی، مطابق با الزامات استاندارد.
- ۱۶-۵ تامین کننده جایگاه: شخص حقیقی یا حقوقی که می‌تواند مالک، بهره‌بردار یا پیمانکار باشد، که پروانه/مجوز بهره‌برداری جایگاه توسط شرکت پخش، به نام وی یا آن شرکت صادر شده است.
- ۵-۱۷ سامانه: منظور سامانه نظارت بر عملکرد ترمینال عرضه CNG به آدرس ذکرشده در پورتال سازمان می‌باشد.
- ۵-۱۸ بازرسی تاسیسات جایگاه: به فرآیند بازرسی از تاسیسات جایگاه و بازرسی ظاهری (چشمی) مخازن ذخیره سوخت مطابق با الزامات استاندارد اطلاق می‌شود.

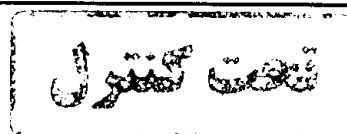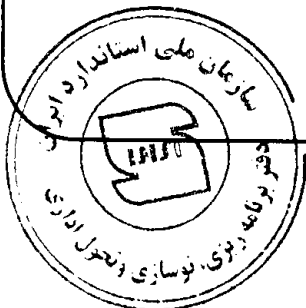

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

۵-۱۹ بازرسی و آزمون مخازن ذخیره: بازرسی و آزمون دوره‌ای مخازن و متعلقات آن مطابق با الزامات استانداردهای ملی یا بین‌المللی مربوط که شامل بازرسی ظاهری (چشمی) داخلی و خارجی و در صورت نیاز انجام آزمون‌های تکمیلی می‌باشد.

۶- شرح اقدامات

بازرسی جایگاه‌های عرضه سوخت توسط شرکت بازرسی براساس الزامات استانداردهای ملی و فرآیند تعریف شده در این روش اجرایی انجام خواهد شد، به منظور سیاست‌گذاری و بررسی نحوه اجرای این روش و نظارت بر فرآیند بازرسی، کمیته مرکزی و کمیته‌های استان با ترکیب اعضاء و وظایف تعیین شده به شرح ذیل انجام می‌گیرد:

۶-۱ ساختار کمیته‌ها و وظایف آنها

۶-۱-۱ کمیته مرکزی

۶-۱-۱-۱ اعضای کمیته مرکزی:

- مدیرکل دفتر نظارت به عنوان رئیس کمیته؛ (صدور حکم توسط معاونت نظارت)
- رئیس گروه مربوط از دفتر نظارت به عنوان دبیر کمیته؛
- نماینده پژوهشگاه استاندارد (در سطح رئیس پژوهشگاه)؛
- نماینده وزارت کشور (در سطح مدیرکل)؛
- نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (در سطح مدیرکل)؛
- نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (در سطح مدیرکل)؛
- نماینده شرکت ملی گاز (در سطح مدیرکل)؛

یادآوری ۱- کمیته مرکزی می‌تواند برحسب موضوع از رئیس انجمن صنفی و به صورت موردی از مدیرکل استاندارد استان به عنوان مدعو، جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

یادآوری ۲- جلسات کمیته مرکزی با حضور حداقل نیمی از اعضا بعلاوه یک (سازمان‌دارگان شرکت کننده) رسمیت یافته و حداقل دو بار در سال تشکیل می‌شود.

یادآوری ۳- تصمیماتی که به رای گذاشته می‌شوند با رای حداقل نصف بعلاوه یک آرا اعضای حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.

یادآوری ۴- محل دبیرخانه کمیته مرکزی در دفتر نظارت می‌باشد.



تحت کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

۶-۱-۱-۲ وظایف کمیته مرکزی

۶-۱-۱-۲-۱ سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و ابلاغ مصوبات، برنامه ها، چک‌لیست‌ها، تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیرکل دفتر نظارت به عنوان رئیس کمیته مرکزی و بررسی گزارش عملکرد سالانه برای انعکاس آن به مراجع ذیربط.

۶-۱-۱-۲-۲ اطلاع‌رسانی تصمیمات و مصوبات کمیته مرکزی از طریق دفتر نظارت به عنوان رئیس کمیته مرکزی ابلاغ می‌شود.

۶-۱-۱-۲-۳ تشکیل جلسات مشترک (برحسب ضرورت) با اداره کل و یا با اعزام نماینده به جلسات در خصوص نحوه اجرای فرآیند.

۶-۱-۱-۲-۴ هماهنگی‌های لازم به منظور رعایت کامل مصوبات و مقررات مرتبط.

۶-۱-۱-۲-۵ تشکیل کارگروه‌های ویژه (برحسب ضرورت) به منظور بررسی مسائل و حوادث پیش آمده در جایگاه‌ها.

۶-۱-۱-۲-۶ پیشنهاد به روزرسانی استانداردها و چک‌لیست‌های بازرسی.

یادآوری - چک‌لیست‌های بازرسی پس از هر بار به روزرسانی و پس از تایید در کمیته مرکزی توسط مدیرکل دفتر نظارت به عنوان رئیس کمیته مرکزی ابلاغ می‌شود.

۶-۱-۱-۲-۷ بررسی تخلفات اعلام شده و در صورت تأیید آن، ارجاع به کمیسیون ماده ۴۲ جهت بررسی، تصمیم‌گیری و اعلام نظر.

۶-۱-۲ کمیته استانی

۶-۱-۲-۱ اعضای کمیته استانی:

- مدیرکل استاندارد استان به عنوان رئیس کمیته؛
- معاون ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد استان به عنوان دبیر کمیته؛
- مدیرکل دفتر نظارت یا نماینده تام‌الاختیار وی (برحسب مورد)؛
- نماینده پژوهشگاه استاندارد؛
- نماینده استانداری؛
- نماینده شرکت پخش منطقه؛
- نماینده شرکت گاز استان؛
- نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛



عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

یادآوری ۱- کمیته استانی می‌تواند برحسب مورد از مدیرعامل شرکت بازرسی تأیید صلاحیت شده یا نماینده تام‌الاختیار وی و در صورت وجود نماینده انجمن صنفی جایگاهداران در استان به عنوان مدعو و بدون حق رأی، جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

یادآوری ۲- جلسات کمیته استانی با حضور رئیس، دبیر، نماینده شرکت پخش منطقه و حداقل دو عضو دیگر رسمیت یافته و حداقل دو بار در سال تشکیل می‌شود.

یادآوری ۳- تصمیماتی که به رای گذاشته می‌شوند با رای حداقل نصف بعلاوه یک آرا اعضای حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.

۶-۱-۲-۲ وظایف کمیته استانی

۶-۱-۲-۲-۱ ابلاغ کلیه مصوبات کمیته مرکزی توسط رئیس کمیته استانی به سایر اعضا؛

۶-۱-۲-۲-۲ هماهنگی بین اعضای کمیته استانی به منظور اجرای بهتر این روش اجرایی؛

۶-۱-۲-۲-۳ اجرای مصوبات کمیته مرکزی؛

۶-۱-۲-۲-۴ ارائه پیشنهاد بهبود فرآیند انجام بازرسی به کمیته مرکزی؛

۶-۱-۲-۲-۵ ارائه گزارش توسط رئیس کمیته استان به صورت ادواری یا سالیانه به کمیته مرکزی؛

۶-۱-۲-۲-۶ بررسی گزارش تخلفات واصله و در صورت تأیید آن، ارجاع به کمیسیون ماده ۴۲ استان جهت بررسی، تصمیم‌گیری و اقدام لازم و ارائه گزارش به کمیته مرکزی؛

۶-۱-۲-۲-۷ تشکیل کارگروه‌های ویژه استانی (برحسب ضرورت) به منظور بررسی مسائل و حوادث پیش آمده در جایگاه‌ها.

۶-۲ فرآیند انجام بازرسی جایگاه

۶-۲-۱ بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده حداقل یکبار در سال و به تشخیص کمیته مرکزی برای بیش از یک بار در سال انجام خواهد شد.

یادآوری- بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در صورت تقاضای تأمین کننده جایگاه طبق بند ۶-۴-۱-۲ انجام خواهد شد.

۶-۲-۲ تأمین کننده جایگاه موظف است نسبت به تکمیل اظهاریه فنی خدمات، معرفی مسئول ایمنی و انجام کنترل‌های ایمنی دوره‌ای ضمن تکمیل کاربرگ «ثبت درخواست بازرسی» به شماره مدرک ۱۳۳/۱-۲۲۶/ک (پیوست شماره ۱) و تحویل فیزیکی آن به اداره کل و یا از طریق بارگذاری در سامانه اقدام نماید.

یادآوری ۱- در صورت عدم دسترسی به سامانه، درخواست به صورت دستی ارسال و از طریق اداره کل در سامانه ثبت شود.

تعمیر کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

یادآوری ۲- جایگاه‌های جدیدالاحداث می‌بایست پیش از بهره‌برداری مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت انطباق آنها با استاندارد ملی و رعایت ماده (۸۷) قانون کار مجاز به فعالیت خواهند بود.

یادآوری ۳- در صورتی که تامین کننده جایگاه درخواست بازرسی را ثبت ننماید، اداره کل راساً نسبت به ثبت درخواست و معرفی شرکت بازرسی در موعد مقرر اقدام خواهد نمود (برای جایگاه‌های مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد).

یادآوری ۴- مطابق با ماده ۱۱ آیین نامه ایمنی در صورتی که ممیز ایمنی، بازرسی فنی پاره‌ای از تجهیزات جایگاه را ضروری تشخیص دهد، بازرسی تاسیسات توسط شرکت بازرسی منتخب و به استثنای زمان بازرسی ادواری و مطابق الزامات استاندارد ملی باید انجام شود.

۲-۳- ۶- اداره کل باید حداکثر در مدت ۵ روز کاری تقاضای بازرسی را به یکی از شرکت‌های بازرسی با حفظ نظارت خود ارجاع نماید.

۲-۴- ۶- شرکت بازرسی باید حداکثر در مدت ۱۰ روز کاری از زمان ارجاع درخواست، زمان بازرسی را تعیین و به تامین کننده جایگاه، اداره کل و شرکت پخش منطقه به صورت مکتوب اعلام نماید.

یادآوری ۱- تعرفه بازرسی مطابق با آیین نامه تعیین و طبقه بندی کارمزد خدماتی سازمان می‌باشد و توسط تامین کننده جایگاه به شرکت بازرسی پرداخت و کلیه آیین نامه‌های موضوع (کارمزد) که در هر زمان توسط سازمان و نهادهای بالادستی تهیه و ابلاغ گردد لازم الاجرا است.

یادآوری ۲- در صورت عدم همکاری تامین کننده جایگاه به منظور تعیین زمان بازرسی و انجام بازرسی مراتب توسط شرکت بازرسی به اداره کل جهت اقدام اعلام شود.



۲-۵- ۶- شرکت بازرسی باید مراحل بازرسی جایگاه‌های عرضه سوخت را براساس الزامات استانداردهای ملی ۱۲۰۵۴، ۷۸۲۹-۲ و ۶۷۹۲، چک لیست بازرسی مصوب و همچنین مطابق با مصوبات کمیته مرکزی در زمان بازرسی انجام دهد.

۲-۶- ۶- شرکت بازرسی باید گزارش بازرسی را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری ضمن ثبت در سامانه به‌مراه مکاتبه تعیین وضعیت نواقص مشاهده شده در جایگاه به اداره کل اعلام نماید. (با ثبت گزارش در سامانه و تائید اداره کل، گزارش در دسترس ذیربطان قرار داده خواهد شد).

یادآوری- در صورت لزوم، شرکت بازرسی موظف است گزارش بازرسی را حتی بدون دریافت هزینه بازرسی در اسرع وقت به اداره کل ارائه نماید.

۲-۷- ۶- پس از بررسی نتیجه بازرسی، اداره کل گزارش را به‌مراه وضعیت جایگاه به تامین کننده جایگاه، شرکت پخش و انجمن صنفی اعلام می‌نماید.

۲-۸- ۶- تامین کننده جایگاه موظف است در صورت شناسایی عدم انطباق در جایگاه، نسبت به رفع آن اقدام نماید.

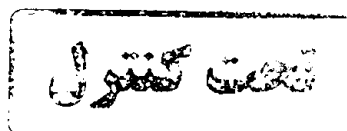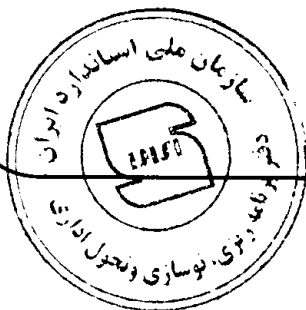

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

یادآوری - جایگاه‌هایی که دارای نواقص می‌باشند باید توسط اداره کل از نظر وضعیت پرخطر، خطر متوسط و کم‌خطر مشخص شده و طی مکاتباتی طبق کاربرد «مکاتبات اعلام وضعیت جایگاه» به شماره مدرک ۳-۱۳۳/۲۲۶/ک (پیوست شماره ۳) به شرکت پخش/گاز جهت اقدام بعدی معرفی شوند.

۹-۲-۶ در صورت اعلام وضعیت پرخطر جایگاه‌ها توسط اداره کل، تامین‌کننده جایگاه به هیچ وجهی مجاز به فعالیت و ارائه خدمات تا زمان رفع نقص نمی‌باشد.

۱۰-۲-۶ شرکت بازرسی موظف است پس از درخواست مجدد تامین‌کننده جایگاه مبنی بر رفع عدم انطباق(ها)، اقدام به بازرسی مجدد نماید و نتایج را طی گزارشی به اداره کل اعلام نماید. مدت زمان فرآیند بازرسی مجدد و ثبت نتایج نباید از ۵ روز کاری بیشتر شود.

یادآوری ۱- در صورتی که جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده تک منظوره یا چند منظوره باشد بازرسی مجدد باید در وضعیت قطع گاز یا در وضعیت وصل موقت گاز انجام پذیرد.

یادآوری ۲- در صورتی که جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی تک منظوره یا چند منظوره باشد بازرسی مجدد باید در وضعیت متوقف بودن عرضه سوخت انجام شود.

یادآوری ۳- در صورتی که زمان بازرسی مجدد بیش از ۵ روز کاری به طول بیانجامد اداره کل باید مطابق بند ۶-۴-۱ این روش اجرایی اقدام نماید.

۱۱-۲-۶ چنانچه براساس نظر شرکت بازرسی، تجهیزات معیوب، غیرقابل استفاده تشخیص داده شوند باید تحت نظارت اداره کل و شرکت پخش منطقه یا انجمن صنفی و با استفاده از روش‌های مناسب و عملیاتی، تجهیزات معیوب معدوم یا جمع‌آوری و از محل جایگاه خارج شوند و مشخصات تجهیزات معدوم شده و تجهیزات جایگزین (اعم از نام تجاری، شماره سریال، سال ساخت، سال بهره‌برداری و سایر مشخصات فنی لازم) در کاربرد «ثبت سوابق» به شماره مدرک ۲-۱۳۳/۲۲۶/ک (پیوست شماره ۲) درج و در بخش‌های ذیربط نگهداری گردد.



یادآوری - در صورتی که تجهیزات معیوب جزء اموال دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی می‌باشد، رعایت مقررات و الزامات دستگاه مربوط به منظور از رده خارج نمودن اموال باید مدنظر قرار گیرد.

۱۲-۲-۶ تامین‌کننده جایگاه در موارد تمدید بازرسی سالیانه، حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار گزارش، انجام بازرسی را با تکمیل کاربرد «ثبت درخواست بازرسی» به شماره مدرک ۱-۱۳۳/۲۲۶/ک (پیوست شماره ۱) از طریق اداره کل یا سامانه درخواست نماید.

۳-۶ آزمون دوره‌ای مخازن ذخیره جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) و متعلقات آن



۱-۳-۶ تامین‌کننده جایگاه موظف است با تکمیل کاربرد «ثبت درخواست بازرسی» به شماره مدرک

۲۲۶-۱/۱۳۳/ک (پیوست شماره ۱) در سامانه نسبت به اظهاریه فنی خدمات ارائه شده اقدام نماید.

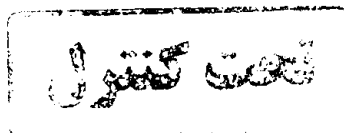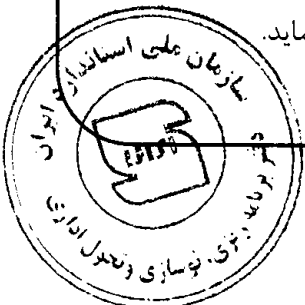

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

- یادآوری ۱- در صورت عدم دسترسی به سامانه، درخواست به صورت دستی ارسال و از طریق اداره کل در سامانه ثبت شود.
- یادآوری ۲- در صورتی که تامین کننده جایگاه درخواست بازرسی ثبت ننماید، اداره کل رأساً نسبت به ثبت درخواست و معرفی شرکت بازرسی در موعد مقرر اقدام خواهد نمود.
- یادآوری ۳- رویه باز و بست، بازرسی و آزمون دوره ای مخازن ذخیره جایگاه‌های CNG اعلام شده توسط دفتر نظارت باید در جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده ملاک عمل قرار گیرد.
- ۲-۳-۶ چنانچه شرکت بازرسی در هر مرحله تشخیص به بازرسی و آزمون دوره‌ای مطابق استاندارد مربوطه از مخازن را داده باشد به استثنای زمان بازرسی، باید آزمون‌های کامل مطابق استاندارد بر روی مخازن ذخیره انجام شود.
- ۳-۳-۶ اداره کل باید حداکثر در مدت پنج روز تقاضای بازرسی و آزمون دوره‌ای را با حفظ نظارت خود به یکی از شرکت‌های بازرسی ارجاع و شرکت پخش منطقه را نیز جهت همکاری با شرکت‌های مجاز تعمیر و نگهداشت/ تامین کنندگان مطلع نماید.
- ۴-۳-۶ انجام فرآیند بازرسی تاسیسات توسط شرکت بازرسی صورت می پذیرد و برای انجام آزمون مخازن از طریق دریافت اطلاعات آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده و همکار توسط اداره کل اقدام می نماید.
- ۵-۳-۶ تامین کننده جایگاه باید با تامین کنندگان تجهیزات یا شرکت‌های تعمیر و نگهداشت مورد تأیید و مجاز شرکت پخش، قرارداد همکاری جهت انجام امور پیش از آزمون و پس از آزمون (باز و بست مخازن) برای مجموعه مخازن داشته باشد، وظیفه نظارت بر چنین مواردی برعهده شرکت پخش منطقه می‌باشد.
- ۶-۳-۶ با توجه به اینکه مخازن ذخیره جزء نمونه‌های تحت کنترل شرکت بازرسی می‌باشد و آزمایشگاه‌ها نیز جزء پیمانکار فرعی هستند، شرکت بازرسی باید در محل انجام آزمون دوره‌ای مخازن حاضر شده و بر فرآیند آزمون نظارت کامل را داشته باشد و همچنین ارزیابی پیمانکار فرعی و تصدیق نتایج بازرسی و آزمون را نیز انجام داده باشد.
- ۷-۳-۶ شرکت بازرسی باید نتایج حاصل از آزمون دوره‌ای را بررسی و صحت‌گذاری نموده و ضمن ثبت در سامانه نتایج را طی گزارشی یا از طریق سامانه اطلاع‌رسانی نماید.
- ۸-۳-۶ کلیه امور اشاره شده در بند ۵-۳-۶ باید توسط تامین کنندگان یا شرکت‌های تعمیر و نگهداشت مورد تأیید و مجاز معرفی شده از سوی شرکت پخش صورت پذیرد.
- یادآوری- در صورت نیاز به باز کردن مخازن، گاز، مایعات و سایر محتویات موجود در داخل مخازن باید به صورت ایمن و در منطقه ایمن پیش از انجام آزمون تخلیه شود.

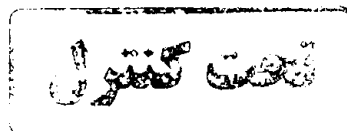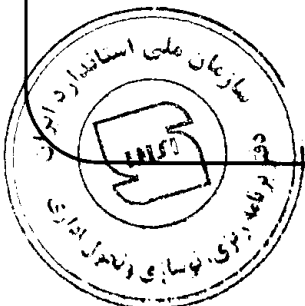

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

۹-۳-۶ در صورت نیاز به جابجایی، مسئولیت نقل و انتقال مخازن بر عهده تامین کننده جایگاه می‌باشد (تامین کننده جایگاه باید به دستورالعمل‌های جابجایی و ایمنی ارائه شده از سوی شرکت بازرسی توجه نماید).

یادآوری ۱- هزینه بازرسی توسط شرکت بازرسی و آزمون دوره‌ای توسط آزمایشگاه همکار مطابق با آیین نامه تعیین و طبقه بندی کارمزد خدماتی سازمان تعیین می‌گردد.

یادآوری ۲- عدم ارائه گزارش توسط شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار به اداره کل به دلیل عدم پرداخت هزینه بازرسی و آزمون دوره‌ای غیرمجاز بوده و تخلف محسوب می‌گردد.

۱۰-۳-۶ چنانچه مخازن و متعلقات آن الزامات استاندارد را فراهم نمایند باید از رده خارج شوند، بدین منظور در حضور شرکت بازرسی و تامین کننده جایگاه، تحت نظارت شرکت پخش منطقه و اداره کل با ثبت مشخصات مخازن و متعلقات آن، مخازن معدوم و غیرقابل استفاده می‌شوند و فهرست آنها در کاربرگ «ثبت سوابق» به شماره مدرک ۲-۱۳۳/۲۲۶/ک (پیوست شماره ۲) درج و گزارش گردد.

یادآوری- در صورتی که مخازن جزء اموال دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی می‌باشد، رعایت مقررات و الزامات دستگاه مربوط به منظور از رده خارج نمودن اموال باید مد نظر قرار گیرد.

۱۱-۳-۶ تامین مخازن و متعلقات آن برعهده تامین کننده جایگاه و صحت‌گذاری و رعایت الزامات استاندارد برعهده شرکت بازرسی کننده می‌باشد.


۱۲-۳-۶ پس از بازرسی و آزمون دوره‌ای مخازن، اداره کل گزارش ارائه شده توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده منتخب را بررسی نموده و نسبت به ارائه گزارش/ تائید آزمون دوره‌ای مخازن اقدام و نتیجه را طی گزارشی یا از طریق سامانه در اختیار تامین کننده جایگاه، شرکت پخش منطقه و اداره کار قرار خواهد داد.

۱۳-۳-۶ تامین کننده جایگاه در موارد تمدید آزمون مخازن، حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار تائیدیه، انجام بازرسی را با تکمیل کاربرگ «ثبت درخواست بازرسی» به شماره مدرک ۱-۱۳۳/۲۲۶/ک (پیوست شماره ۱) از طریق اداره کل یا سامانه درخواست نماید.

۴-۶ وظایف

۱-۴-۶ وظایف اداره کل

۱-۴-۶-۱-۱ اخطار یا معرفی به شرکت پخش منطقه یا معرفی به کمیسیون ماده ۴۲ در صورت عدم ثبت درخواست بازرسی توسط تامین کننده جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) در موعد مقرر.

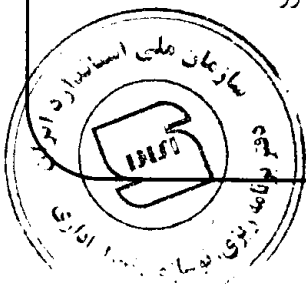

تصدیق کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

۶-۴-۱-۲ پیگیری ثبت درخواست بازرسی تامین کننده جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ارجاع آن به شرکت بازرسی.

۶-۴-۱-۳ بررسی گزارش بازرسی شرکت بازرسی و اعلام وضعیت جایگاه از نظر نوع پرخطر، خطر متوسط و کم‌خطر به شرکت پخش منطقه جهت اقدام مطابق آیین نامه ایمنی جایگاه‌های سوخت.

یادآوری - با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۲ مکاتبات مربوط به اعلام وضعیت پرخطر، وصل موقت و اعلام وضعیت خطر متوسط / کم خطر طبق کاربرد «مکاتبات اعلام وضعیت جایگاه» به شماره مدرک ۳-۱۳۳/۲۲۶/ک (پیوست شماره ۳) انجام خواهد شد.

۶-۴-۱-۴ نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازرسی و حضور (برحسب ضرورت) در محل بازرسی و ارائه گزارش به کمیته استان؛

۶-۴-۱-۵ ارزیابی و تائید صلاحیت مسئول ایمنی مورد تائید وزارت کار به عنوان مسئول کنترل کیفیت، براساس آیین نامه تائید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت.

۶-۴-۱-۶ ابلاغ مصوبات کمیته مرکزی به اعضای کمیته استانی و نگهداری سوابق و مستندات، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به صورت سالیانه به کمیته مرکزی؛


۶-۴-۲ وظایف شرکت بازرسی

۶-۴-۲-۱ ارائه گزارش شرایط ایمن و الزامات استانداردهای ملی طبق چکلیست‌های بازرسی جایگاه‌های عرضه سوخت CNG طبق استاندارد ملی ایران شماره ۷۸۲۹-۲ و ۱۲۰۵۴ (بند ۴ استاندارد)، جایگاه‌های عرضه سوخت مایع طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۵۴ (بند ۵ استاندارد) و بخش مخازن ذخیره جایگاه‌های CNG طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۹۲ پس از ارجاع درخواست بازرسی توسط اداره کل و بازدید از جایگاه.

۶-۴-۲-۲ تعیین تاریخ و تیم بازرسی و اعلام آن به اداره به صورت مکتوب پیش از حضور در جایگاه؛

۶-۴-۲-۳ حضور در جلسات کمیته استانی در صورت دعوت رئیس کمیته استان؛

۶-۴-۲-۴ ارائه گزارش کامل مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده به اداره کل و سایر ذیربطان؛

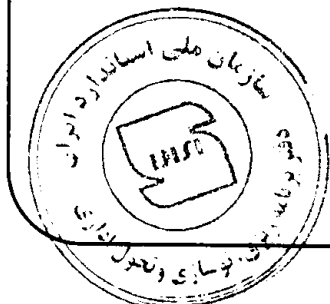

تعمیرات کنترل

عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

۳-۴-۶ وظایف انجمن صنفی

۳-۴-۳-۱ به عنوان عضو کمیته مرکزی/ استانی با کمیته‌های مربوطه در خصوص جمع‌آوری آمار و اطلاعات، نگهداری سوابق و مستندات و ارائه آن به دبیر کمیته‌های مرکزی/ استان همکاری متقابل می‌نماید.

۳-۴-۳-۲ تامین کننده جایگاه‌ها را از آخرین وضعیت مصوبات کمیته مرکزی/ استان و اقدامات تعیین شده و قوانین و مقررات در راستای فرآیند بازرسی جهت ایجاد وحدت رویه آگاه می‌نماید.

۷- مستندات مرتبط

- ۷-۱ آیین نامه تائید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت؛
- ۷-۲ دستورالعمل بازرسی مخازن جایگاه‌های سوخت‌گیری CNG به شماره مدرک ۵/۴۴/۲۲۳؛
- ۷-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۵۴، سال ۱۳۹۹ (آخرین نسخه معتبر)؛
- ۷-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۹۲، سال ۱۳۹۸ (آخرین نسخه معتبر)؛
- ۷-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۷۸۲۹-۲، سال ۱۳۸۳ (آخرین نسخه معتبر).

۸- بایگانی سوابق

کلیه مدارک و سوابق مربوط در شرکت بازرسی و اداره کل به مدت ۱۰ سال نگهداری می‌شود.

۹- گیرندگان مدرک

ریاست سازمان، معاونت‌ها، واحدهای ستادی، استانی، اعضای کمیته مرکزی، کمیته‌های استان، پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، شرکت بازرسی، تامین کننده.



۱۰- پیوست‌ها

- ۱۰-۱ پیوست شماره ۱ کاربرگ «درخواست انجام بازرسی» به شماره مدرک ۱-۱۳۳/۲۲۶/ک
- ۱۰-۲ پیوست شماره ۲ کاربرگ «گزارش ثبت سوابق» به شماره مدرک ۲-۱۳۳/۲۲۶/ک
- ۱۰-۳ پیوست شماره ۳ کاربرگ «مکانبات اعلام وضعیت جایگاه» به شماره مدرک ۳-۱۳۳/۲۲۶/ک

۱۱- مدارک منسوخ شده

با تایید این مدرک، روش اجرایی شماره ۴۴/۲۲۶/ر مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ «نظارت بر فرآیند بازرسی ادواری مخازن و شیرمخازن جایگاه‌های CNG» منسوخ شده و این مدرک جایگزین آن می‌شود.

"این روش اجرایی در چهارصد و سی و یکمین جلسه کمیته تخصصی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت."

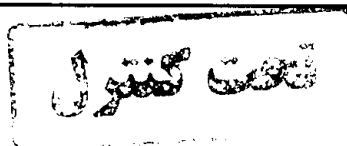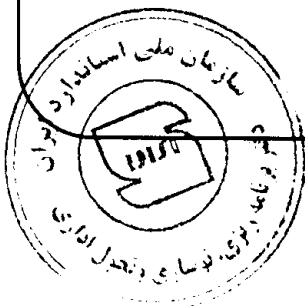

سازمان ملی استاندارد ایران

شماره مدرک : ۱۳۳/۲۲۶/ر

صفحه: ۱۳ از ۱۳



روش اجرایی

شماره تجدیدنظر: ۱

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


عنوان: بازرسی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین و نفت‌گاز) و گاز طبیعی فشرده (CNG)

| تأیید کننده | تصویب کننده | بررسی کننده | تهیه کننده | نام و نام خانوادگی | سمت | امضاء |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------|---|
| | (۱) صادق محبی (۲) احسان ساده (۳) پرویز درویش (۴) ماشالله درستکار (۵) سید محمود هاشمی (۶) حسن خانه زر (۷) علی اصغر صباغ الوانی (۸) مجید آقابابائی (۹) سید ابراهیم ابراهیمی | (۱) حسن خانه زر (۲) فرحناز قلاسی مود (۳) زهرا بیروای ونک (۴) پریچهر قربانیش (۵) امیر شاهین (۶) محمد سجاد گازر (۷) رضا فرخی (۸) محمد آئینی (۹) منصوره مظاهری (۱۰) بابک رستمیان (۱۱) محمد کاشفی فیض آبادی | (۱) هادی خوشحال (۲) ولی اله معدن‌دار | مهدی اسلام پناه | | |
| | (۱) مشاور رئیس سازمان و مدیر کل دفتر حوزه ریاست، هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد و سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد (۲) معاون ارزیابی کیفیت (۳) معاون تدوین و ترویج استاندارد (۴) معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس (۵) سرپرست مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (۶) رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها (۷) سرپرست پژوهشگاه استاندارد (۸) مدیر کل محترم دفتر بازرسی، باسختجویی به شکایات و ارزیابی عملکرد (۹) مدیر کل دفتر حقوقی و مجلس | (۱) رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها (۲) مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (۳) مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال (۴) مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست (۵) مشاور معاونت ارزیابی کیفیت (۶) معاون تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی کننده (۷) معاون امور مجلس اداره کل حقوقی و مجلس (۸) معاون دفتر حوزه ریاست، هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد (۹) معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه استاندارد (۱۰) رئیس گروه تحول اداری و نظام پیشنهادات (۱۱) کارشناس حقوقی دفتر بازرسی، باسختجویی به شکایات و ارزیابی عملکرد | (۱) رئیس گروه نظارت بر اجرای استاندارد انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر (۲) کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر | | رئیس سازمان | |
| | | | | | | (۱) فرحناز قلاسی مود (۲) زهرا بیروای ونک (۳) پریچهر قربانیش (۴) امیر شاهین (۵) محمد سجاد گازر (۶) رضا فرخی (۷) محمد آئینی (۸) منصوره مظاهری (۹) بابک رستمیان (۱۰) محمد کاشفی فیض آبادی |

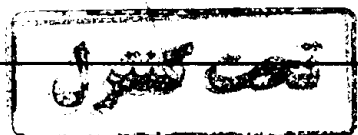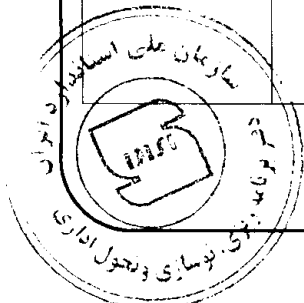

پیوست شماره ۱

درخواست انجام بازرسی

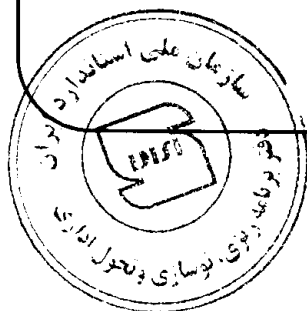

تحت کنترل

شماره مدرک: ۱-۱۳۳/۲۲۶-ک

کاربری

صفحه: ۲ از ۲

شماره تجدیدنظر: ۱

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

عنوان: درخواست انجام بازرسی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مدیرکل محترم استاندارد استان ...

با سلام و احترام

اینجانب/ شرکت مالک/ بهره‌بردار/ پیمانکار جایگاه کد واقع در
استان/ شهرستان به آدرس ضمن ارسال
اظهارنامه انطباق به شماره تاریخ صدور اعلام می‌دارم که جایگاه فوق مطابق با الزامات
استاندارد(های) ملی ایران به شماره می‌باشد و با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت
تعیین شده مطابق روش اجرایی بازرسی جایگاه‌های عرضه سوخت، تقاضای انجام بازرسی تاسیسات جایگاه /
آزمون دوره‌ای مخازن ذخیره را دارم، خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول دارند.

مالک جایگاه موبایل تلفن/ فکس کد پستی

بهره‌بردار/ پیمانکار جایگاه موبایل تلفن/ فکس کد

پستی


نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر مدیرعامل شرکت / مالک / بهره‌بردار / پیمانکار

۱) این کاربرگ حداقل دو ماه قبل از انقضاء اعتبار تائیدیه بازرسی باید تکمیل و به اداره کل تسلیم گردد.

۲) تکمیل و ارائه این کاربرگ به منزله تعهد مالک/ بهره‌بردار/ پیمانکار جایگاه به پرداخت کلیه هزینه‌های بازرسی می‌باشد.

۳) مسئولین جایگاه به هیچ وجه مجاز به دستکاری تجهیزات جایگاه نمی‌باشند.

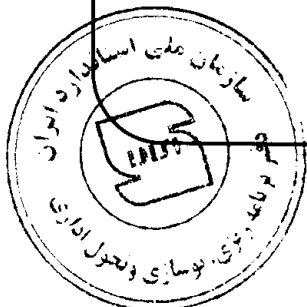

تحت کنترل

شماره مدرک: ۱-۱۳۳/۲۲۶/ک

کاربرگ

صفحه: ۲ از ۲

شماره تجدیدنظر: ۱

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

عنوان: درخواست انجام بازرسی

Supplier Declaration of Conformity

اظهارنامه انطباق تامین کننده

تاریخ:

شماره:

نام جایگاه:

کد شناسایی:

بدینوسیله اینجانب مالک/ بهره‌بردار/ پیمانکار / مدیرعامل شرکت اظهار می‌دارم که عرضه سوخت فرآورده مایع CNG فرآورده مایع و CNG در این جایگاه، در انطباق با شرایط استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۵۴ و الزامات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و به این منظور ضمن انجام اقدامات قانونی و تأیید مستندات ذیل تمامی مسئولیتهای ناشی از اظهار خلاف واقع را می‌پذیرم. مدارک و مستندات ارائه شده در فرآیند ارزیابی انطباق این خدمت به شرح زیر و پیوست ارائه می‌شود:

- ۱) شماره مجوز تاریخ صدور..... احداث جایگاه
- ۲) شماره مجوز تاریخ صدور بهره برداری صادر شده توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
- ۳) نتایج آزمون آزمایشگاه جهت آزمون مخازن فولادی بدون درز
- ۴) نتایج آزمون شرکت جهت صحه گذاری عملکرد توزیع کننده ها
- ۵) قرارداد شماره تاریخ شرکت جهت انجام امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات جایگاه
- ۶) نتایج آزمون و گواهی..... برای تجهیزات اطفاء حریق (کیسولهای اطفاء حریق)
- ۷) شماره گواهی کالیبراسیون تاریخ صدور انجام کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
- ۸) شماره گواهی تاریخ صدور گواهی مسئول ایمنی صادر شده توسط اداره کار
- ۹) شماره گواهی تاریخ صدور گواهی اپراتوری و تکنسینی جایگاه
- ۱۰) شماره گواهی تاریخ صدور گواهی ارت سیستم تجهیزات
- ۱۱) شماره گواهی تاریخ صدور گواهی تجهیزات و قطعات (قطعاتی که نیازمند دریافت گواهی دوره‌ای می باشد)

امضاء:



نام و نام خانوادگی امضا کننده:

سمت امضا کننده:

آدرس شرکت/جایگاه:


شماره تماس:

* این اظهار نامه می بایست در سربرگ رسمی شرکت تهیه و به همراه مستندات به اداره کل استاندارد استان و نهاد ارزیابی انطباق ارائه شود.

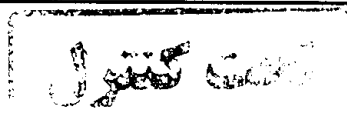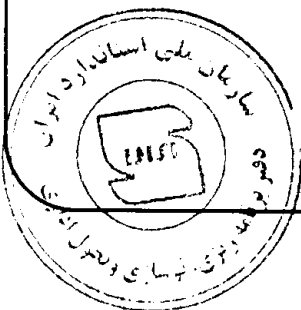

پیوست شماره ۲

گزارش ثبت سوابق

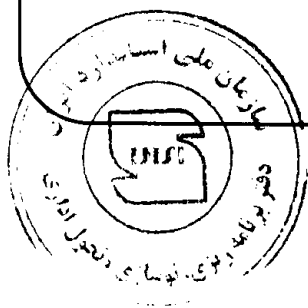

تعمیر کنترل



عنوان: گزارش ثبت سوابق

جدول مشخصات فنی تجهیزات/قطعاعات نصب شده در جایگاه ...

| ردیف | نام قطعه | شماره سریال | سال ساخت | سال نصب | وضعیت | | آیا در فهرست مجاز شرکت پخش قرار دارد؟ | نتایج |
|------|----------|-------------|----------|---------|-------------|---------|---|-------|
| | | | | | از رده خارج | جایگزین | | |
| ۱ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۲ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۳ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۴ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۵ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۶ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۷ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۸ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۹ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۰ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۱ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۲ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۳ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۴ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۵ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| ۱۶ | | | | | | | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |

نام و نام خانوادگی و امضاء بازرس

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر فنی

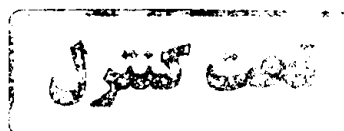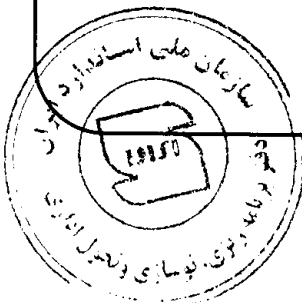

شماره مدرک: ۲-۱۳۳/۲۲۶/ک

کاربرگ

صفحه: ۲ از ۲

شماره تجدیدنظر: ۱

تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰



عنوان: گزارش ثبت سوابق

جدول مشخصات فنی مخازن نصب شده در جایگاه ...

| ردیف | نام تجاری | شماره سریال | وضعیت | | ظرفیت کاری | دمای کاری | فشار کاری | سال ساخت | سال نصب | شماره استاندارد | نتایج |
|------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------|-------|
| | | | از رده خارج | جایگزین | | | | | | | |
| ۱ | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | | | |
| ۱۰ | | | | | | | | | | | |
| ۱۱ | | | | | | | | | | | |
| ۱۲ | | | | | | | | | | | |
| ۱۳ | | | | | | | | | | | |
| ۱۴ | | | | | | | | | | | |
| ۱۵ | | | | | | | | | | | |


نام و نام خانوادگی و امضاء بازرس

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر فنی

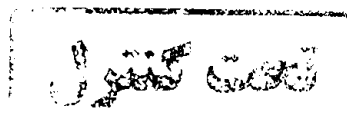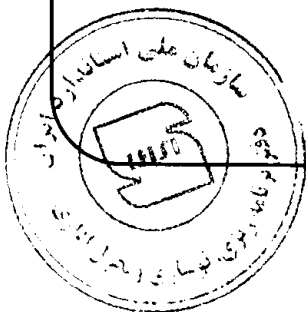

پیوست شماره ۳

مکاتبات اعلام وضعیت جایگاه

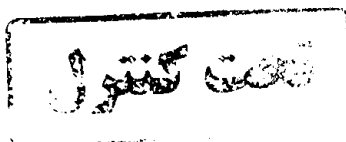

عنوان: مکاتبه و اعلام وضعیت جایگاه

مالک / بهره‌بردار / پیمانکار محترم جایگاه

شماره:

موضوع: ارسال گزارش بازرسی ادواری و اعلام وضعیت ایمنی پرخطر در جایگاه..... با کد

تاریخ:

پیوست:

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، به استناد به گزارش شماره مورخ شرکت بازرسی، با موضوع گزارش بازرسی ادواری اخیر صورت پذیرفته توسط شرکت بازرسی مذکور از آن جایگاه، با عنایت به مفاد مندرج در گزارشات ارائه شده مبنی بر وجود موارد نواقص متعدد فنی و ایمنی و اعلام وضعیت فعلی ایمنی جایگاه در شرایط پرخطر، به جایگاه مذکور تا تاریخ (حداکثر ۱۰ روز) مهلت داده می‌شود تا نسبت به رفع نواقص موجود اقدام نمایند. ضمن فعالیت و ارایه خدمت جایگاه بدلیل وجود نواقص پرخطر، طی این مدت ممنوع می‌باشد و در صورت عدم رفع نواقص، وفق مقررات و مفاد مندرج در ماده ۱۲ تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۷۱۳۵/ت/۵۳۴۰۷-هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ با موضوع "آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها" و تبصره ۱ ذیل آن نسبت به تعطیلی جایگاه و قطع تحویل سوخت به آن جایگاه تا زمان رفع کامل مشکل اقدام خواهد شد.



بدیهی است هرگونه اعلام نظر متعاقب پیرامون وضعیت جایگاه، صرفاً منوط به انجام اقدامات اصلاحی از جانب مالک ذیربط و انجام بررسی های لازم از جانب شرکت بازرسی ذیصلاح و این اداره کل خواهد بود.

مزید استحضار، گزارشات بازرسی ادواری جایگاه در سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه‌های سوخت به نشانی اینترنتی www.cng.inso.gov.ir نیز با کد اعزام بارگذاری گردیده است.

مدیر کل استاندارد استان.....

رونوشت:

- مدیر کل محترم دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- مدیریت محترم منطقه ... شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- مدیر عامل محترم شرکت گاز استان، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- فرماندار محترم شهرستان، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- اداره کل استاندارد استان، به همراه ضامن جهت اطلاع و پیگیری لازم؛
- مدیر عامل محترم شرکت بازرسی، بازگشت به نامه شماره ... مورخ جهت اطلاع و پیگیری لازم؛

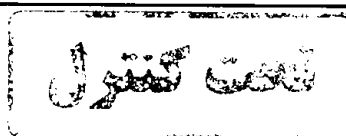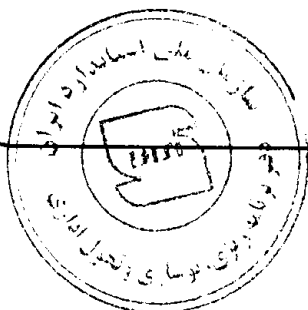

عنوان: مکاتبه و اعلام وضعیت جایگاه

مدیریت محترم منطقه ... شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

موضوع: ارسال گزارش بازرسی ادواری و اعلام وضعیت ایمنی پرخطر در جایگاه..... با کد

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره مورخ این اداره کل و به استناد گزارش شماره مورخ

..... شرکت بازرسی، به با موضوع گزارش بازرسی اولیه اخیر صورت پذیرفته توسط شرکت

بازرسی مذکور از جایگاه، با عنایت به مفاد مندرج در گزارشات ارائه شده مبنی بر وجود موارد نواقص فنی و ایمنی

در تجهیزات، وضعیت فعلی ایمنی جایگاه پرخطر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید، وفق مقررات و مفاد مندرج در

ماده ۱۲ تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۷۱۳۵/ت/۵۳۴۰۷-هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ با موضوع "آیین نامه نحوه تامین ایمنی

جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها" و تبصره ۱ ذیل آن نسبت به تعطیلی جایگاه و قطع تحویل

سوخت به آن جایگاه تا زمان رفع کامل مشکل اقدام و از نتایج امر، این اداره کل را نیز مطلع فرمایند.

بدیهی است هرگونه اعلام نظر متعاقب پیرامون وضعیت جایگاه، صرفاً منوط به انجام اقدامات اصلاحی از جانب مالک ذیربط

و انجام بررسی های لازم از جانب شرکت بازرسی ذیصلاح و این اداره کل خواهد بود.


گزارشات بازرسی ادواری جایگاه در سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG به نشانی اینترنتی

www.cng.inso.gov.ir نیز با کد اعزام بارگذاری شده است.

مدیر کل استاندارد استان

رونوشت:

- مدیر کل محترم دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- فرماندار محترم شهرستان، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- مالک محترم جایگاه.....، به همراه ضامن جهت اطلاع و دستور همکاری لازم؛
- اداره کل استاندارد استان، به همراه ضامن جهت اطلاع و پیگیری لازم؛
- مدیر عامل محترم شرکت بازرسی، بازگشت به نامه شماره ... مورخ جهت اطلاع و پیگیری لازم در اسرع وقت؛

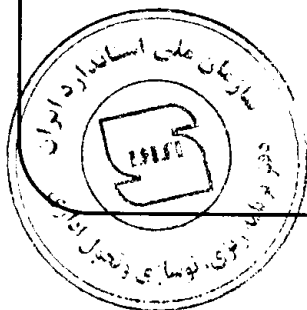

تعمیر گسترده

عنوان: مکاتبه و اعلام وضعیت جایگاه

مدیریت محترم منطقه ... شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

موضوع: درخواست وصل موقت انشعاب گاز جایگاه..... با کد.....

با سلام و احترام



پیرو نامه شماره مورخ این اداره کل با موضوع اعلام وضعیت ایمنی پرخطر در جایگاه..... با کد به استناد گزارش شماره مورخ شرکت بازرسی به استحضار می رساند، با عنایت به مفاد مندرج در نامه آن شرکت بازرسی مبنی بر تائید اقدامات اصلاحی اولیه بعمل آمده از جانب مالک ذیربط در شرایط قطع گاز، خواهشمند است دستور فرمایید در مسیر تکمیل مراحل فرآیند بازرسی ادواری و بررسی وضعیت رفع نواقص در شرایط عملکرد واقعی جایگاه، نسبت به وصل موقت انشعاب گاز آن مجموعه به مدت ۷۲ ساعت از تاریخ صدور نامه، اقدام و از نتایج امر، این اداره کل را نیز مطلع فرمایند.

بدیهی است بازگشت دائم جایگاه مورد اشاره به مدار عملیاتی، صرفاً منوط به وصول گزارش تائید نهایی رفع نواقص و اقدامات اصلاحی و استانداردسازی و ایمن سازی کامل آن مجموعه در بازرسی های مجدد از جانب شرکت بازرسی ذیربط و این اداره کل بوده و تا آن زمان جایگاه مجاز به فعالیت خدماتی و عرضه سوخت به خودرو و امثالهم نخواهد داشت.

مدیر کل استاندارد استان....

رونوشت:

- مدیر کل محترم دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- فرماندار محترم شهرستان به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- مالک محترم جایگاه..... به همراه ضامن جهت اطلاع و دستور همکاری لازم؛
- اداره کل استاندارد استان به همراه ضامن جهت اطلاع و پیگیری لازم؛
- مدیر عامل محترم شرکت بازرسی بازگشت به نامه شماره مورخ جهت اطلاع و پیگیری لازم در اسرع وقت؛

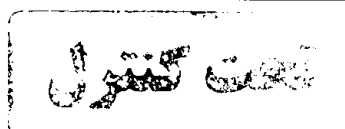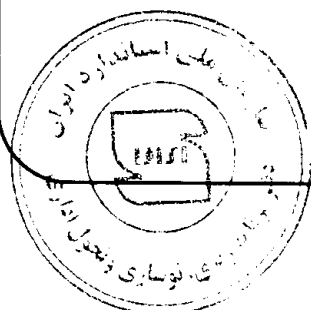

عنوان: مکاتبه و اعلام وضعیت جایگاه

مدیریت محترم منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

موضوع: ارسال گزارشات بازرسی ادواری و اعلام وضعیت ایمنی خطر متوسط / کم خطر در جایگاه..... با کد

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند، به استناد به گزارش شماره مورخ شرکت بازرسی، با موضوع گزارشات بازرسی ادواری اخیر صورت پذیرفته توسط شرکت بازرسی مذکور، با عنایت به مفاد مندرج در گزارشات ارائه شده مبنی بر رفع موارد نقص بحرانی در تجهیزات و لذا، اعلام وضعیت فعلی ایمنی جایگاه در شرایط خطر متوسط / کم خطر، خواهشمند است دستور فرمایید وفق مقررات و مفاد مندرج در ماده ۱۲ تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۷۱۳۵/ت/۵۳۴۰۷-هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ با موضوع "آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها" و تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل آن اقدام و از نتایج امر، این اداره کل را نیز مطلع فرمایند.

نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به مالک ذربط ابلاغ تا وفق مفاد تبصره‌های مورد اشاره و همچنین طبق مصوبه نهمین کمیته تخصصی به جایگاه مهلت داده می‌شود تا تاریخ (ظرف مدت دو ماه) نسبت به رفع نواقص خطر متوسط اقدام و نتایج امر به این اداره کل اعلام گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم اقدام در موعد تعیین شده جایگاه در وضعیت پرخطر قرار خواهد گرفت.

مزید استحضار، گزارشات بازرسی ادواری جایگاه در سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه‌های سوخت به نشانی اینترنتی www.cng.inso.gov.ir نیز با کد اعزام بارگذاری گردیده است.

مدیر کل استاندارد استان.....

رونوشت:

- مدیر کل محترم دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- فرماندار محترم شهرستان، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- مالک محترم جایگاه.....، به همراه ضامن جهت اطلاع و دستور اقدام فوری در مسیر رفع سایر نواقص فنی و ایمنی عمده و جزئی و اعلام نتایج؛
- اداره کل استاندارد استان، به همراه ضامن جهت اطلاع و پیگیری لازم؛
- مدیر عامل محترم شرکت بازرسی، بازگشت به نامه شماره مورخ جهت اطلاع و پیگیری لازم؛



تایید کنترل

عنوان: مکاتبه و اعلام وضعیت جایگاه

مدیریت محترم منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

موضوع: ارسال گزارشات بازرسی ادواری و اعلام وضعیت بدون نقص در جایگاه با کد

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند با انجام بازرسی از جایگاه بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۵۴ و به استناد به گزارش بازرسی ادواری مورخ طی نامه شماره مورخ شرکت بازرسی رفع نواقص پرخطر و خطر متوسط جایگاه مذکور مورد تایید بوده، ادامه فعالیت جایگاه بلامانع می‌باشد.

شایان ذکر است انجام هرگونه تغییرات و یا عملیات بدون اطلاع شرکت بازرسی کننده و یا سازمان ملی استاندارد، بروز حادثه، آتش سوزی، اتمام اعتبار قرارداد با شرکت تعمیر و نگهداشت و یا عدم تمدید اعتبار کالیبراسیون تجهیزات باعث ابطال این تاییدیه می‌گردد. مدت اعتبار این تاییدیه در صورت حفظ شرایط، یکسال از زمان گزارش بازرسی ادواری و تا تاریخ می‌باشد. ضروری است جایگاه داران دو ماه قبل از انقضای تاریخ تاییدیه صادر شده، درخواست انجام بازرسی را از طریق سامانه به این اداره کل ارسال نمایند. فعالیت جایگاه با وجود نواقص پرخطر و خطر متوسط در هر شرایطی ممنوع بوده و در هر مقطع به محض تشخیص وجود این نوع از نواقص، نسبت به جلوگیری از فعالیت و قطع انشعاب گاز جایگاه اقدام خواهد گردید.

مزید استحضار، گزارشات بازرسی ادواری جایگاه در سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه‌های سوخت به نشانی اینترنتی www.cng.inso.gov.ir نیز با کد اعزام بارگذاری گردیده است.

مدیر کل استاندارد استان.....

رونوشت:

- مدیر کل محترم دفتر ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست، به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- فرماندار محترم شهرستان به همراه ضامن جهت استحضار و دستور اقدام لازم؛
- مالک محترم جایگاه به همراه ضامن جهت اطلاع؛
- اداره کل استاندارد استان به همراه ضامن جهت اطلاع و پیگیری لازم؛
- مدیر عامل محترم شرکت بازرسی بازگشت به نامه شماره مورخ جهت اطلاع و پیگیری لازم؛

